



A M A R I S ®

NATURALMENTE SIMPLE,
SIMPLEMENTE BONITO.

RESTAURACIONES NATURALES

Dos pasos simples – capas idénticas a naturaleza – resultados brillantes

Técnica simple – Breve adaptación

Por varias décadas los dentistas han utilizado un estándar industrial de colores, para transferir la información del color percibido clínicamente al técnico dental.

Según este estándar, los dentistas seleccionan primero un tono adecuado, lo aplican y pulen y luego controlan si realmente concuerda con el diente. Diferencias en este punto implican casi siempre una re-elaboración completa de la restauración.

El sistema de color Amaris lo invita a pensar diferente: La impresión de color se “genera al paso” durante el trabajo. Obtener resultados correctos no requiere experiencia, sólo siga las instrucciones, y ¡disfrute de los resultados!

La dentina resplandece a través del esmalte; juntos determinan la apariencia óptica de los dientes. Amaris ofrece un sistema de color que sigue este principio natural y reduce la restauración directa estética a dos pasos simples.

Los tonos de base O1 hasta O5 y OB

Los tonos de base opacos cubren la gama completa de colores de dentina. Como el primer paso de la restauración el dentista elige el tono de base adecuado con ayuda del colorímetro incluido y lo aplica y polimeriza en el área de dentina. Los tonos de base también se utilizan para crear mamelones.

Los colores de esmalte TN, TL y TD

En el segundo paso se confirma o se ajusta el tono de base seleccionado. Si el tono de base es adecuado y

concuerda con el del diente, se confirma usando el tono de esmalte TN (translucent neutral). Si el tono de base es algo más claro que el diente, se puede oscurecer usando el color TD (translucent dark).


Si por el contrario es muy oscuro, se puede aclarar con TL (translucent light).

Los tonos especiales HT y HO

Para efectos individuales, Amaris ofrece dos composites fluidos.

El tono HT (high translucent) permite crear profundidad visual y es ideal para bordes incisales muy translúcidos. El color HO (high opaque) es un tono fluido que permite enmascarar decoloraciones o enmascara el fondo oscuro de la cavidad bucal.

Resultados de pulido en unidades de reflexión (RE)

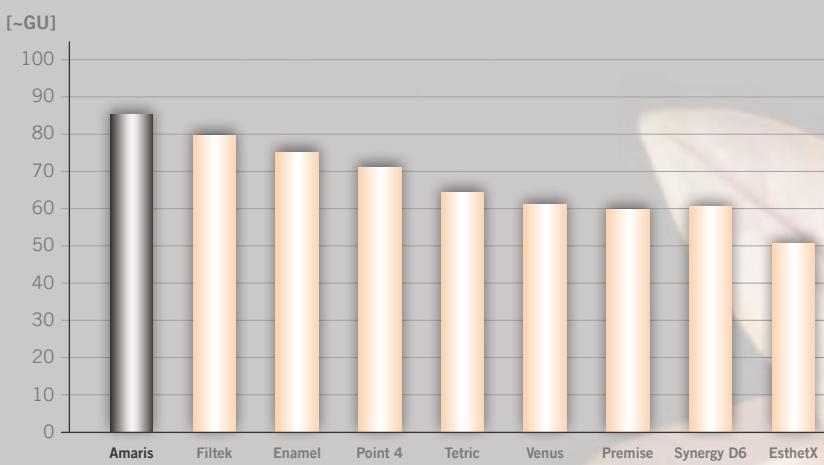

Resultados de pulido en unidades de reflexión (RE) de acuerdo a ISO 2873 con el pulidor “Easygloss”
VOCO GmbH 2007

NATURALMENTE SIMPLE

Manejo y pulido

Los tonos de base y esmalte tienen una consistencia no pegajosa y suave que permite aplicar el material en capas finas. El material sigue el instrumento y no refluye.

Amaris tiene un pulido excelente y las restauraciones quedarán invisibles. La fluorescencia natural y la alta estabilidad de color garantizan un resultado estético a largo plazo.

Indicaciones

- Restauraciones estéticas de anteriores de clase III, IV y V
- Restauraciones estéticas de posteriores de clase I, II y V
- Reconstrucción de anteriores deteriorados por traumatismos
- Veneers de composite directos e indirectos, revestimiento de anteriores decolorados
- Correcciones de forma o color por razones estéticas
- Reparaciones de cerámica de alta estética, reparaciones de facetas
- Bloqueo de anteriores

Ventajas

- Pulido óptimo, resistente a la abrasión y estable al brillo
- Consistencia no pegajosa e ideal para modelar; con larga resistencia a la luz del equipo dental
- Dos pasos simples, baja pérdida de material
- Capas como en naturaleza
- Dinámica de luz excelente, fluorescencia natural
- Alta estabilidad de color
- Cobertura del espectro completo de colores por la combinación de solamente ocho componentes

Fluorescencia natural:



Solo una fluorescencia que es comparable con el diente natural genera un efecto visual de profundidad que se percibe como brillo y vitalidad

Amaris®

SIMPLEMENTE BONITO**Restauración de una cavidad de la clase II después de la fractura de una obturación de amalgama en el diente 45**

Obturación de amalgama fracturada oclusal-distal en el diente 45



Colocación de un dique de goma y eliminación de residuos de amalgama



Aplicación en incrementos de una capa base opaca de dentina



Capa final con un tono de esmalte translúcido

Restauración terminada y pulida
(vista vestibular)

Restauración terminada de oclusal 45

Reemplazo de una restauración de composite (cavidad de la clase II) en el diente 25

Restauración MOD de composite inadecuada en el diente 25



Situación después de la eliminación de la obturación e instrumentación



Capas incrementales del tono de base opaca de dentina



Capa final con un tono de esmalte translúcido



Restauración terminada y pulida

Fuente:

Assistant Professor Andreas Braun, DMD
Felix Krause, DMDPeridontology, Conservative and
Preventative Dentistry Clinic,
Centre for Dental and Oral Medicine,
Rheinische Friedrich-Wilhelms
University of Bonn,
Welschnonnen Str. 17,
53111 Bonn, Germany

Amaris®

CASO CLÍNICO

Restauración de composite de un defecto de la clase IV



Situación inicial: fractura incisal en los dientes 11 y 21



Acondicionamiento de la sustancia dentaria con ácido fosfórico al 37 %




Aplicación del adhesivo



Aplicación de Amaris TL para reconstruir la parte de esmalte palatinal



Modelación de la dentina y de los mamelones con Amaris O1

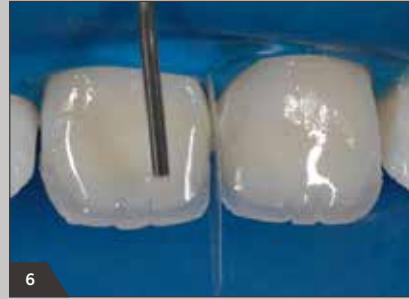

Elaboración parecida a naturaleza de los mamelones por la simple pigmentación con Amaris Flow HO




Elaboración de los cantos incisales con el Amaris Flow HT altamente translúcido



Pulido a alto brillo de la restauración



Restauración lista del diente anterior

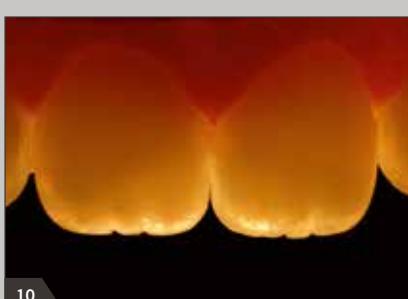

Opalescencia natural y translucidez de las restauraciones



Fluorescencia como en dientes naturales



Restauración idéntica a naturaleza de los dientes anteriores

Fuente: Dr. Sânia Marques – Passos, Brasil

**Presentaciones****Amaris®**

- REF 1930 Set jeringa 8 x 4 grs. (O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), Amaris Flow jeringa 2 x 1,8 grs. (HT, HO), colorímetro, accesorios
- REF 1931 Set + bond jeringa 8 x 4 grs. (O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), Amaris Flow jeringa 2 x 1,8 grs. (HT, HO), colorímetro + Futurabond NR SingleDose 50 u., accesorios
- REF 1932 Set jeringa 5 x 4 grs. (O1, O2, TL, TN, TD), colorímetro
- REF 1949 Starter-Set Caps 32 x 0,25 grs. (de cada 4 x O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), Amaris Flow jeringa 2 x 1,8 grs. (HT, HO), colorímetro, accesorios
- REF 1950 Set Caps 128 x 0,25 grs. (de cada 16 x O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), Amaris Flow jeringa 2 x 1,8 grs. (HT, HO), colorímetro, accesorios
- REF 1969 Colorímetro
- REF 9301 Dispenser – Caps
- REF 2144 Cánulas de aplicación tipo 44, 100 u.

Amaris® Gingiva

- REF 1970 Set jeringa 4 grs. nature, jeringa 3 x 1,2 grs. opaco (white, light, dark), colorímetro, accesorios
- REF 1971 Jeringa 4 grs. nature
- REF 2147 Cánulas de aplicación tipo 45, 100 u.
- REF 2309 Pinzas desechables para portapincel dental, 100 u.
- REF 2338 Portapincel para pinzas dentales desechables de VOCO y Micro Tim, 5 u.

Amaris®, jeringa 4 grs.:**Colores de base**

- REF 1933 Opaque, O1
REF 1934 Opaque, O2
REF 1935 Opaque, O3
REF 1936 Opaque, O4
REF 1937 Opaque, O5
REF 1938 O Bleach, OB

Colores de esmalte

- REF 1940 Translucent light, TL
REF 1941 Translucent neutral, TN
REF 1942 Translucent dark, TD

Amaris®, Caps 16 x 0,25 grs.:**Colores de base**

- REF 1953 Opaque, O1
REF 1954 Opaque, O2
REF 1955 Opaque, O3
REF 1956 Opaque, O4
REF 1957 Opaque, O5
REF 1958 O Bleach, OB

Colores de esmalte

- REF 1960 Translucent light, TL
REF 1961 Translucent neutral, TN
REF 1962 Translucent dark, TD

Amaris® Flow, jeringa 2 x 1,8 grs.:**Color especial**

- REF 1945 High translucent, HT
REF 1946 High opaque, HO

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Alemania

Tel.: +49 (0)4721-719-0
Fax: +49 (0)4721-719-140

info@voco.com
www.voco.es

Distribuidor: